

# Chrome

## Portable powder fire extinguisher

**POLVERE**

**MAP 40**

**6 kg**

**34A-233B-C**

### INFORMAZIONI GENERALI

EPP6CROM è un estintore portatile a polvere pressurizzato, in modo permanente, con azoto, conforme alla Direttiva Attrezzature a Pressione 97/23/CE PED. Questo estintore viene prodotto nel moderno impianto automatizzato della società Pii S.r.l. che consente di ottenere elevati e costanti standards qualitativi, operando dal 1992 con un sistema qualità certificato ISO 9001. Il raggiungimento degli standards qualitativi prefissati parte da una attenta selezione e qualifica dei fornitori e prosegue attraverso costanti e severi controlli qualità di tutti i componenti, nel rispetto di quanto previsto dalla Norma ISO 2859-1. Ogni estintore prodotto viene collaudato e sottoposto ad un accurato controllo di eventuali perdite di pressione, mediante un sistema automatico a spettrometria di massa mirato ad individuare tracce, anche minime, di elio utilizzato quale tracciante in miscela con azoto (97% He, 3% N) nel gas propellente. Tutti i componenti utilizzati nella costruzione degli estintori vengono acquistati da importanti produttori italiani ed europei. L'estintore EPP6CROM è approvato dal Ministero dell'Interno secondo la norma EN 3-7 e da Apragaz in accordo alla direttiva MED 96/98/CE.

### AGENTE ESTINGUENTE

La polvere polivalente contenuta nell'EPP6CROM è idonea ad estinguere tutti i fuochi di classe A - Solidi, B - Liquidi infiammabili, C - Gas infiammabili (Norma EN 2). Il componente chimico che fornisce la caratteristica estinguente è il Fosfato Mono Ammonico (MAP); l'efficacia dell'agente estinguente è proporzionale alla percentuale di MAP presente. L'azione estinguente della polvere si basa su diversi effetti tra cui il soffocamento ed il raffreddamento. Il primo avviene quando il MAP, reagendo con gli agenti ossidanti, libera gas in grado di neutralizzare l'ossigeno (comburente) e quando la polvere, molto fine, si deposita sui materiali in combustione (combustibile) formando una barriera in grado di resistere al fuoco, evitando il fenomeno della riaccensione. Il secondo si verifica in conseguenza dell'assorbimento di calore da parte della reazione di catalisi negativa di decomposizione della polvere a contatto con le fiamme.

### CAMPO DI UTILIZZO

Questo estintore è stato progettato per essere utilizzato nel campo industriale. È utilizzabile su apparecchi elettrici in tensione.

### MANUTENZIONE

Per il mantenimento in perfetta efficienza dell'estintore, si raccomanda la manutenzione secondo la Norma UNI 9994:2003; la sostituzione con parti di ricambio e ricariche non originali, comporta il decadimento della approvazione dell'estintore.

### MODEL EPP6CROM

Stored pressure ABC powder portable extinguisher. All Pii srl extinguishers are manufactured in a modern automated factory near Milan. Quality standard ISO 9001 has been effective since 1992. Suppliers are carefully selected & their products must conform to ISO 2859-1. Components are sourced only from European manufacturers. Our manufacturing process is fully automated and employs several robotic machines to ensure consistent quality and a fast rate of production. This production line utilises the very latest leak detection equipment including a mass spectrometer to ensure a leak free production. Nitrogen is used as the expellant force and includes helium as the trace element. The fire extinguisher type EPP6CROM is approved by Apragaz in according to EN3-7, and directive MED 96/98/CE.

### EXTINGUISHING AGENT

ABC dry powder 40% mono ammonium sulphate. This extinguisher is suitable for classes A B & C fires involving; wood, paper & fabrics (A). Flammable liquids including petrol, oil, fat & paints (B). Flammable gas (C). This extinguisher is not suitable for use on flammable metal.

### TYPICAL USE

Factories, offices, workshops. This extinguisher is suitable for use on live electrical equipment.

### MAINTENANCE & SERVICING


All extinguishers must be checked at least once a year by competent service personnel to the local stand, in Italy to conform to Standard UNI 9994:2003. All extinguishers should be refilled if used or partial used immediately following use or partial use. Use only genuine Pii parts & refills which will ensure a long life & trouble free operation, also to comply the manufacturers warranty conditions.



Rev. 00 - 03/2010



**BUREAU  
VERITAS**



**0029**



**1370**


## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Classi di spegnimento	34 A 233 BC	Fire rating	34 A 233 BC
Carica	6 kg polvere MAP 40	Contents	6 kg powder MAP 40
Gas propellente	Azoto	Propellant gas	Nitrogen gas
Pressione esercizio	14 bar	Working pressure	14 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C	Temperature range	-30 + 60 °C
Valvola di sicurezza	22 ± 2 bar	Safety valve	22 ± 2 bar
Tempo di scarica	15 sec	Discharge time	15 sec
Gittata	6 m	Range	6 m
Serbatoio	DC 11 EN 10111	Cylinder	DC 11 EN 10111
Diametro serbatoio	170 mm	Diameter cylinder	170 mm
Pressione di collaudo	30 bar	Testing pressure	30 bar
Pressione di scoppio	75 bar	Bursting pressure	75 bar
Trattamento esterno	Sabbatura, verniciatura a polvere epossipoliestere RAL 3000	External treatment	Sanding and painting with red epoxipoliester resin RAL 3000
Trattamento interno	Non previsto	Internal treatment	None
Peso Totale	10 kg	Total weight	10 kg

## ACCESSORI E RICAMBI / FITTINGS AND SPARE PARTS

1	Manichetta	Hose	MPR12001
2	Stigillo	Seal	SIG00001
3	Valvola	Valve	VALP0028
4	Manometro	Pressure Gauge	MANP0109
5	Pescante	Syphon	PES06009
6	Etichetta	Label	ETP6CROM
7	Serbatoio	Cylinder	SERO6041
8	Fondello	Plastic footing	FONCRP06
A	Supporto a muro	Wall bracket	SUP00000
	Supporto a muro UK	UK Wall bracket	SUP00005
B	Valvola di sicurezza	Safety valve	DIS00002
C	Spina di sicurezza	Safety pin	SPI06001
D	O Ring Valvola	O Ring Valve	OR300000
E	O Ring Manometro	O Ring Pressure gauge	GUA10700
F	Pistoncino	Valve stern	PIS00003
G	Polvere MAP 40	Powder MAP 40	ABC50000
H	Supporto per nautica	Inox bracket	SUP06003

Riferimento/Reference	N°	Organismo/Body
EN 3-7	EN 10184	APRAGAZ
PED 97/23/EC	1370	BUREAU VERITAS
MED	06/IT/1075-8 Rev. 0	APRAGAZ
UNI EN 3-7	DCPST/A6/5830/153 sott. 60	Ministero dell'Interno

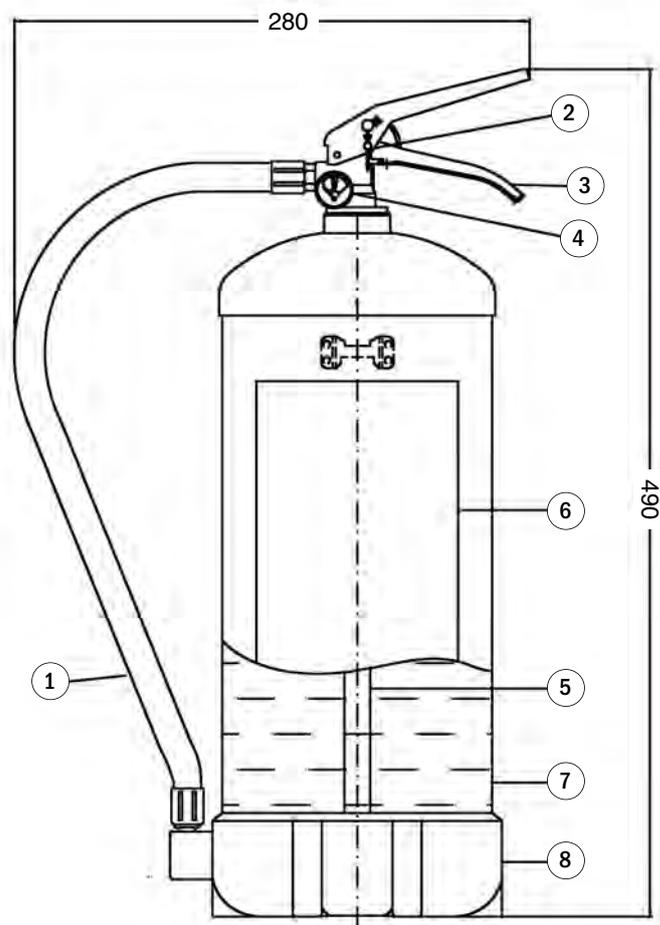

Rev. 00 - 03/2010



SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO

VIA SITYA YOMO, 11 - 20080 PASTURAGO di Vernate (MILANO)

Tel. +39 02 90093734 r.a. - Fax +39 02 90092622

www.pii.it E-mail: info@pii.it



AZIENDA  
ASSOCIATA:

